



Prova di pompaggio ad emungimento costante

COMMITTENTE: ECO CENTER SPA
 LOCALITA': PONTIVES- DEPURATORE
 SONDAGGIO: POZZO

Falda iniziale alle ore 09.00 2,71
 pompa sommersa 10,0 m da p.c.
 Inizio prova di pompaggio 06.11.2013 ore 09.00

Data	Tempo		falda da bf. [m]		Pompa	Pompa	Note
	(ore)	[min]	S3		portata (l/sec)	accesa/spenta	

INIZIO PROVA POMPAGGIO - AD EMUNGIMENTO COSTANTE


06/11/2013	0,00	0	2,71		0,00	spenta	P i o g g i a
		15	4,00		3,33	accesa	
		25	4,15		3,33	accesa	
	0,30	30	4,17		3,33	accesa	
		35	4,20		3,33	accesa	
		45	4,20		3,33	accesa	
	1,00	60	4,28		3,33	accesa	
		75	4,42		3,33	accesa	
	2,00	120	4,45		3,33	accesa	
		150	4,48		3,33	accesa	
	3,00	180	4,50		3,33	accesa	
	5,00	300	4,49		3,33	accesa	
	6,00	360	4,50		3,33	accesa	
	7,00	420	4,50		3,33	accesa	

Certificato Nr. 0180/PP/13 dd.12.11.2013	Lo Sperimentatore	Dr. S. Valle
Pagina 1 di 2	Il Direttore	Dr. M. Martintoni

Prova di pompaggio ad emungimento costante

Risalita falda a fine prova

Data	Tempo		falda da bf. [m]		Pompa	Pompa	Note
	(min)	[sec]	S3		portata (l/sec)	accesa/spenta	
12/07/2013		0'	4,50		0,00	spenta	
		35	3,50		0,00	spenta	
	3,00		3,15		0,00	spenta	
	7,00		3,12		0,00	spenta	
	10,00		3,08		0,00	spenta	
	18,00		3,02		0,00	spenta	
	23,00		2,99		0,00	spenta	
	30,00		2,95				
	45,00		2,83				
	60		2,78				

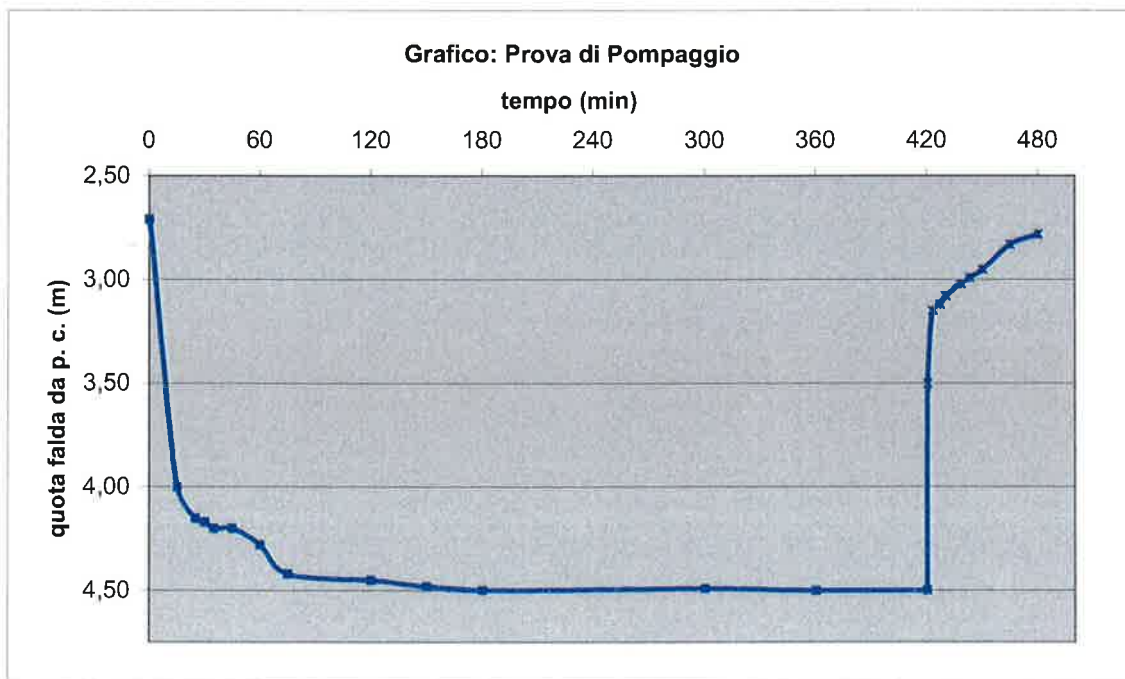

Misurazioni Piezometro S3 durante Prova di pompaggio

COMMITTENTE: ECO CENTER SPA
 LOCALITA': PONTIVES- DEPURATORE
 SONDAGGIO S3

Falda iniziale alle ore 09.00 2,00
 pompa sommersa
 inizio misurazioni 06.11.2013 ore 09.00

Data	Tempo		falda da bf. [m]		Pompa	Pompa	Note
	(ore)	[min]	S3		portata (l/sec)	accesa/spenta	

INIZIO MISURAZIONI

06/11/2013	0,00	0	2,00		0,00	spenta	P i o g g i a	
		15	2,07			3,33		accesa
		25	2,08			3,33		accesa
	0,30	30	2,10		3,33	accesa		
		35	2,11		3,33	accesa		
		45	2,12		3,33	accesa		
	1,00	60	2,15		3,33	accesa		
		75	2,16		3,33	accesa		
	2,00	120	2,25		3,33	accesa		
		150	2,30		3,33	accesa		
	3,00	180	2,32		3,33	accesa		
	5,00	300	2,32		3,33	accesa		
	6,00	360	2,32		3,33	accesa		
	7,00	420	2,32		3,33	accesa		

Certificato Nr. 0181/PP/13 dd. 12.11.2013		Lo Sperimentatore	Dr. S. Valle
Pagina 1 di 2		Il Direttore	Dr. M. Martintoni

Misurazioni Piezometro S3 - Risalita

Risalita falda a fine prova

Data	Tempo		falda da bf. [m]		Pompa	Pompa	Note
	(min)	[sec]	S3		portata (l/sec)	accesa/spenta	
06/11/2013		0'	2,32		0,00	spenta	
		35	2,32		0,00	spenta	
	3,00		2,30		0,00	spenta	
	7,00		2,28		0,00	spenta	
	10,00		2,26		0,00	spenta	
	18,00		2,23		0,00	spenta	
	23,00		2,21		0,00	spenta	
	30,00		2,19		0,00	spenta	
	45,00		2,15		0,00	spenta	
	60		2,09		0,00	spenta	

