


THIS DRAWING IS PROPERTY OF OSAGRAMME ELETTRICOSTRUTZIONI S.p.A. AND WITHOUT AUTORIZATION CAN'T BE REPRODUCED / RELASSED TO THIRD PARTS

IL DISEGNO È IN PROPRIETÀ DI OSAGRAMME ELETTRICOSTRUTZIONI S.p.A. E NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO / RILASCIATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO

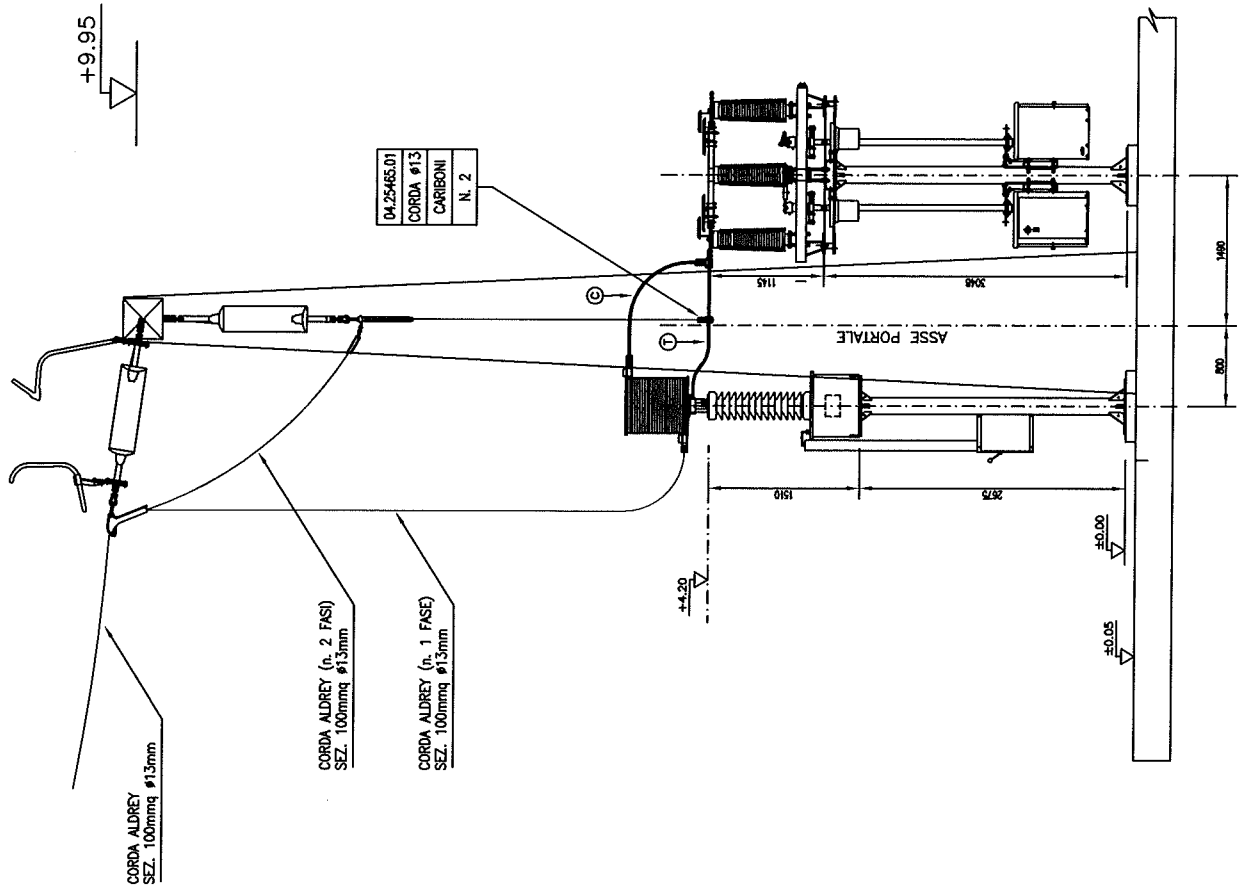

QUOTE IN mm.
SCALA 1:50

CORDA A SPEC. ENEL LCS (DIAMETRO Ø36)
TURBO Ø40/30 A SPEC. ENEL LC1050/13

ⓐ ⓑ

Rev. Item	PRIMA EMISSIONE Descrizione Modifiche Modifications Description	27.07.04 Data Date	V.M. Disegnato Drawing by	C.C. Controllato Check by
0				

CLIENTE AEEW - AZIENDA ENERGETICA S.p.A. ETSCHWERKE AG
CUSTOMER SERVIZIO COSTRUZIONI - ABTEILUNG BAUWESEN

OGGETTO STAZIONE ELETTRICA VAL DI NOVA 66/16.5KV
OBJECT COLLEGAMENTI A.T. E DISPOSIZIONE CARPENTIERE
TITLE PARTICOLARE APPARECCHIATURE PORTALE

Disegno N. Drawing No.	04.070.SIE.300
Riferimento cliente Customer reference	/
Commessa Job	04/070
Scala Scale	/
Foglio Sheet	5
Segue Foglio	6

SIEMENS
SIEMENS S.p.A.

