



AUTONOME PROVINZ BOZEN PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO


Festung Franzensfeste Instandsetzung der Festung Dringende Sicherheitsmaßnahmen und Fluchtwege

Forte di Fortezza Recupero del forte Urgente messa in sicurezza e vie di fuga

**„Anforderung von Mustern und Detailzeichnungen /
richiesta campioni e disegni dettaglio“**

Der Projektant/ Il Progettista

Dr. Arch. Markus Scherer

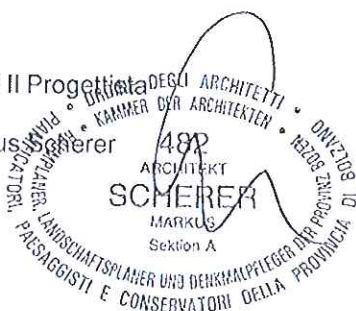

**Pos. Nr. 03.01.01.05***Laufstege, Treppen, Podeste und Geländer / schwarz patiniert

Im Zuge der Angebotslegung muss ein Muster einer Ecke der Stahlverkleidung mit Schraubverbindungen angefertigt werden. Das Muster muss laut Pos. Nr. 03.01.01.05 sowie Anhang und Zeichnung FW-3.09 ausgeführt werden – Dimension circa 200 x 200 x 130 mm

Passerelle pedonali, pianerottoli e ringhiera / patinato nero

In fase di gara l'offerente deve presentare un campione di un angolo del rivestimento in acciaio con fissaggio eseguito con viti. Questo campione è da eseguire secondo la posizione n. 03.01.01.05, e secondo allegato e disegno FW-3.09 – Dimensione circa 200 x 200 x 130 mm

Pos. Nr. 03.02.02.04*Gitterrost engmaschig begehbar (Anti-Stöckl)

Im Zuge der Angebotslegung muss ein Muster des Gitterrostes mit Befestigung an der Unterkonstruktion angefertigt werden. Das Muster muss laut Pos. Nr. 03.02.02.04 sowie Anhang und Zeichnung FW-3.09 ausgeführt werden – Dimension circa 300 x 200 mm

Grigliati calpestabile (antitacco)

In fase di gara l'offerente deve presentare un campione di un pezzo di grigliato con fissaggio alla sottostruttura. Questo campione è da eseguire secondo la posizione n. 03.02.02.04 e secondo allegato e disegno FW-3.09 – Dimensione circa 300 x 200 mm

Pos. Nr. 03.03.01.05*Handlauf / Aufsatz - Stahl auf Mauer: 30 x 30 mm

Im Zuge der Angebotslegung muss ein Muster des Handlaufs / Aufsatzes in Stahl angefertigt werden, aus dem die Stossstelle zweier Teilstücke ersichtlich ist. Ausführung aus Vollprofilen. Das Muster muss laut Pos. Nr. 03.03.01.05 sowie Anhang und Zeichnung FW-3.09 + FW-3.12 ausgeführt werden – Dimension circa 200 x 30 x 30 mm

Corrimano / rialzo - acciaio sul muro: 30 x 30 mm

In fase di gara l'offerente deve presentare un campione del corrimano / rialzo in acciaio dal quale è visibile la giunzione di due elementi. Esecuzione con profili pieni. Questo campione è da eseguire secondo la posizione n. 03.03.01.05 e secondo allegato e disegno FW-3.09 + FW-3.12 – Dimensione circa 200 x 30 x 30



mm

Pos. Nr. 03.03.02.03*

Stahlgeländer

Im Zuge der Angebotslegung muss eine detaillierte Werkzeichnung eines wesentlichen Ausschnittes der Position Nr. 03.03.02.03 im geeigneten Maßstab erstellt werden, aus der die Konstruktion klar ersichtlich ist. Siehe auch Zeichnung FW-3.10

Ringhiera in acciaio

In fase di gara l'offerente deve eseguire un disegno dettagliato di costruzione che mostra un estratto esemplare della voce 03.03.02.03 in scala adeguata, per poter vedere in modo chiaro la costruzione. Vedi anche disegno FW-3.10

Pos. Nr. 03.03.03.02*

Stahlgitter

Im Zuge der Angebotslegung muss ein Muster, welches den Verbindung zwischen Stahlgitter und Stahlrahmen zeigt, angefertigt werden. Das Muster muss laut Pos. Nr. 03.03.03.02 sowie Anhang und Zeichnung FW-3.12 ausgeführt werden – Dimension circa 200 x 200 mm

Graticcio in acciaio

In fase di gara l'offerente deve eseguire un campione che mostra il raccordo tra graticcio e telaio in acciaio. Questo campione è da eseguire secondo la posizione n. 03.03.03.02 e secondo allegato e disegno FW-3.12 – Dimensione circa 200 x 200 mm

Pos. Nr. 03.06.01.05*

T-FW-2 – Zweiflügel-Tür in Stahl / Glas – Gebäude 39/40

Im Zuge der Angebotslegung muss eine detaillierte Werkzeichnung eines wesentlichen Ausschnittes der Position Nr. 03.06.01.05 im geeigneten Maßstab erstellt werden, aus der die Konstruktion klar ersichtlich ist. Siehe auch Zeichnung FW-3.08a + FW-3.08b

T-FW-2 – Porta ad doppia anta in acciaio / vetro – edificio 39/40

In fase di gara l'offerente deve eseguire un disegno dettagliato di costruzione che mostra un estratto esemplare della voce 03.06.01.05 in scala adeguata, per poter vedere in modo chiaro la costruzione. Vedi anche disegno FW-3.08° + FW-3.08b

**Pos. Nr. 03.06.01.07***T-FW-4/5 Einflügeltür in Stahl / Glas – Gebäude 37

Im Zuge der Angebotslegung muss eine detaillierte Werkzeichnung eines wesentlichen Ausschnittes der Position Nr. 03.06.01.07 im geeigneten Maßstab erstellt werden, aus der die Konstruktion klar ersichtlich ist. Siehe auch Zeichnung FW-3.08a + FW-3.08b

T-FW-4/5 – Porta ad anta in acciaio / vetro – edificio 37

In fase di gara l'offerente deve eseguire un disegno dettagliato di costruzione che mostra un estratto esemplare della voce 03.06.01.07 in scala adeguata, per poter vedere in modo chiaro la costruzione. Vedi anche disegno FW-3.08° + FW-3.08b

Pos. Nr. 03.10.04.01a*Panikverschluß: 1 Flügel – 1 Verschluss

Im Zuge der Angebotslegung muss ein Muster vom Schloss mit Rollzylinder sowie des geschwärzten Panikbeschlags vorgelegt werden. Das Muster muss laut Pos. Nr. 03.10.04.01a sowie Zeichnung FW-3.08a + FW-3.08b ausgeführt werden.

Maniglione antipanico : 1 batt. – 1 scrocco

In fase di gara l'offerente deve consegnare un campione della serratura a rotolo e del maniglione antipanico annerito. Questo campione è da eseguire secondo la posizione n. 03.03.03.02 e secondo disegno FW-3.08a + FW-3.08b.