
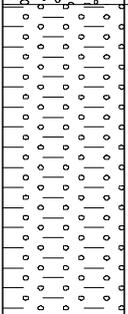
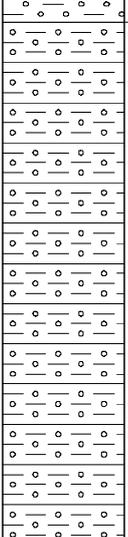





Riferimento: Provincia Autonoma di Bolzano	Sondaggio: S2
Località: Caserma Vittorio Veneto Bolzano	Quota:
Impresa esecutrice: Intergeo	Data: Giugno 2012
Coordinate:	Redattore: M.Gardini
Perforazione: carotaggio continuo con prova SPT	

metri batt.	LITOLOGIA	prof. m	DESCRIZIONE	S.P.T.		A r s
				S.P.T.	N	
0.8		0.8	Riporto sabbioso non addensato			
1			Sabbia limosa e limi sabbiosi plastici mediamente addensati	1-2-3	5	
3.0		3.0	Limi e limi con sabbia argillosi, plastici e rari clasti di porfido	3-9-4	13	
5				5-4-3	7	
6.5		6.5		1-1-1	2	
7			Ghiaie e ciottoli di porfido con sabbia			
8				R		
9				R		
10		10.0				

La prova SPT a partire da 7.5 m da p.c. è andata a rifiuto
 Livello di falda rinvenuto a 3 m da p.c.