




1. SCHNITT | SEZIONE 1:20

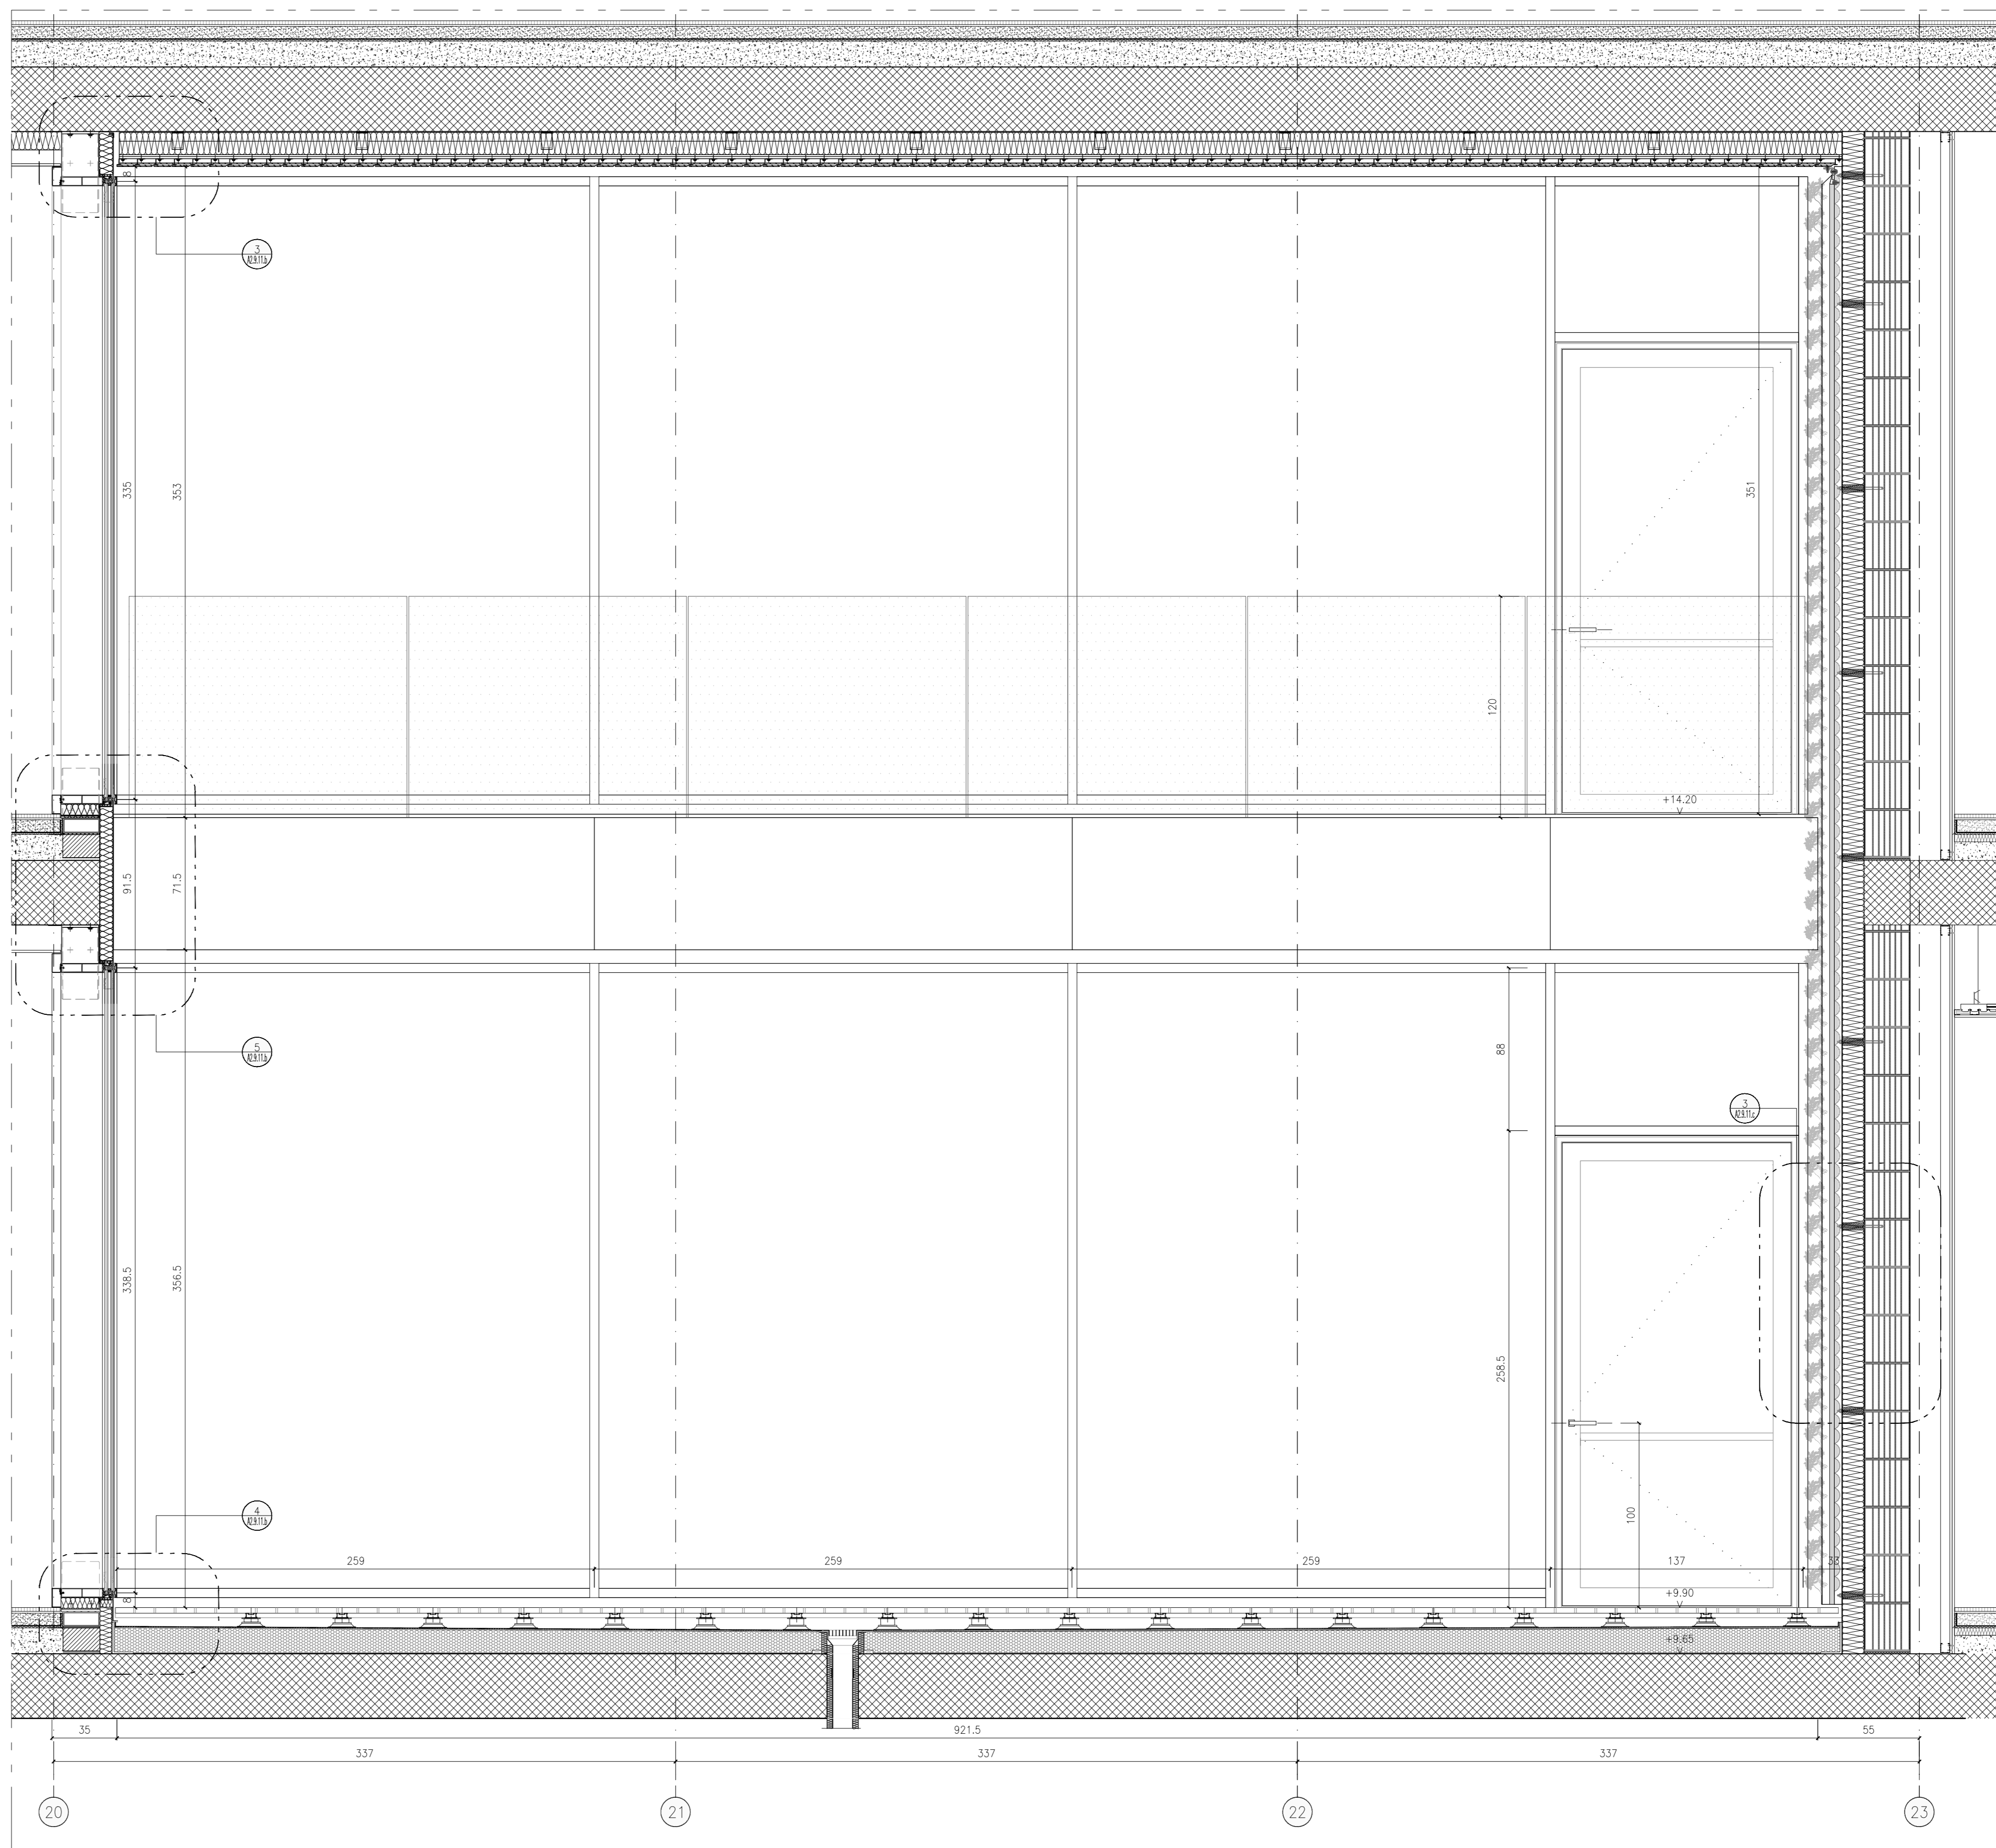


2. ANSICHT | PROSPETTO 1:20

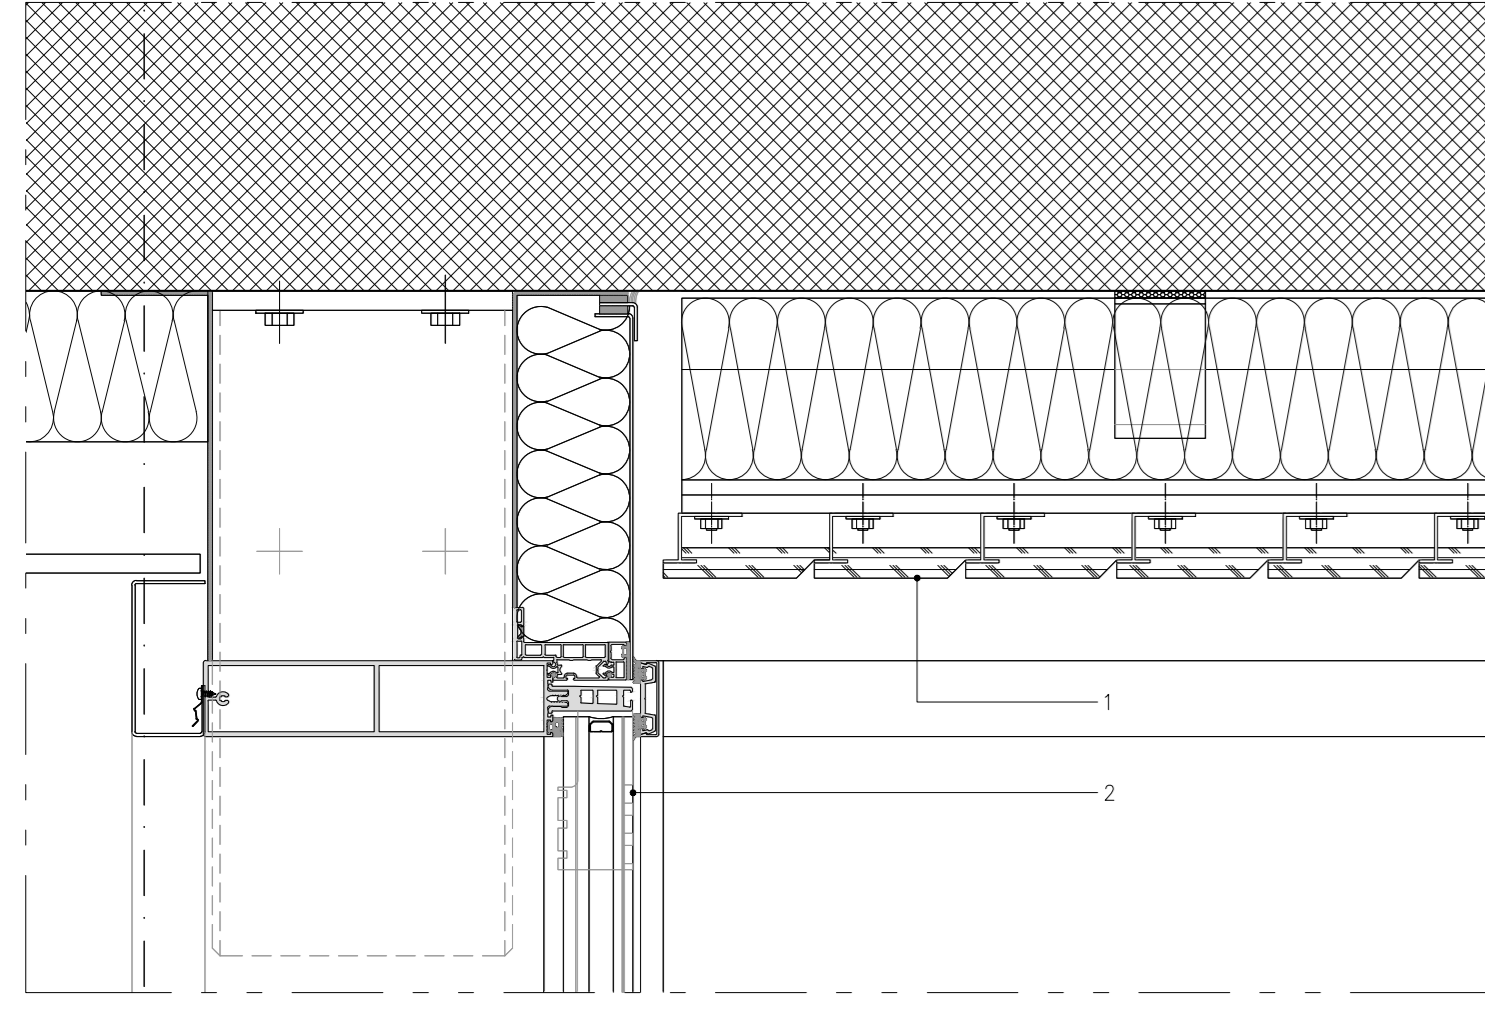


3. DETAIL | DETAGLIO 1:5

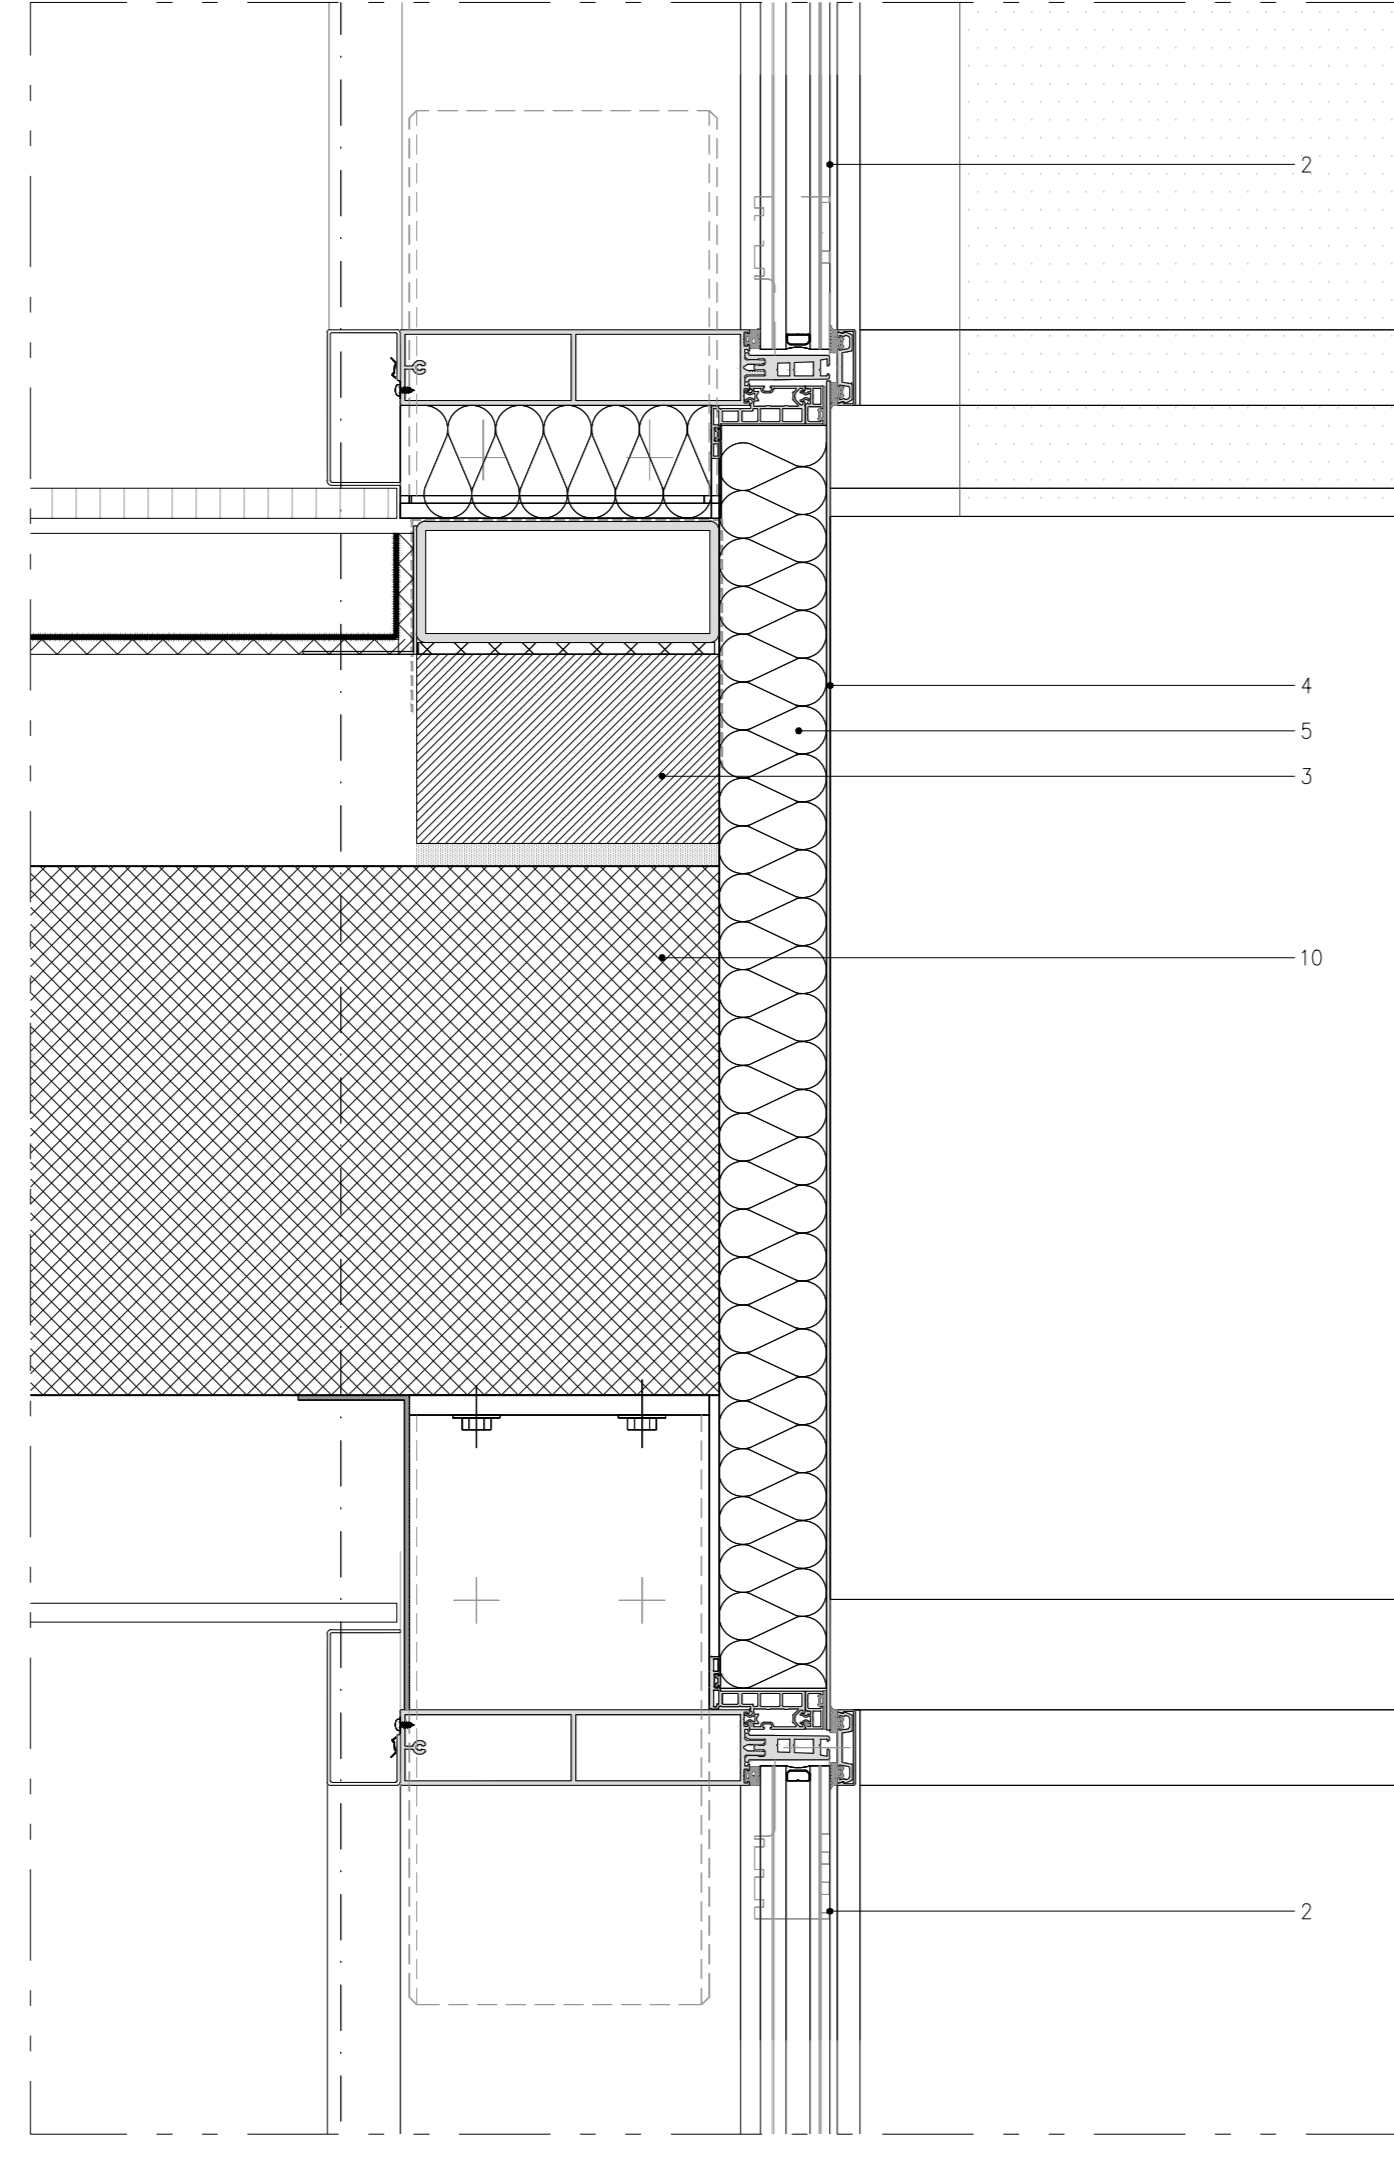

5. DETAIL | DETAGLIO 1:5

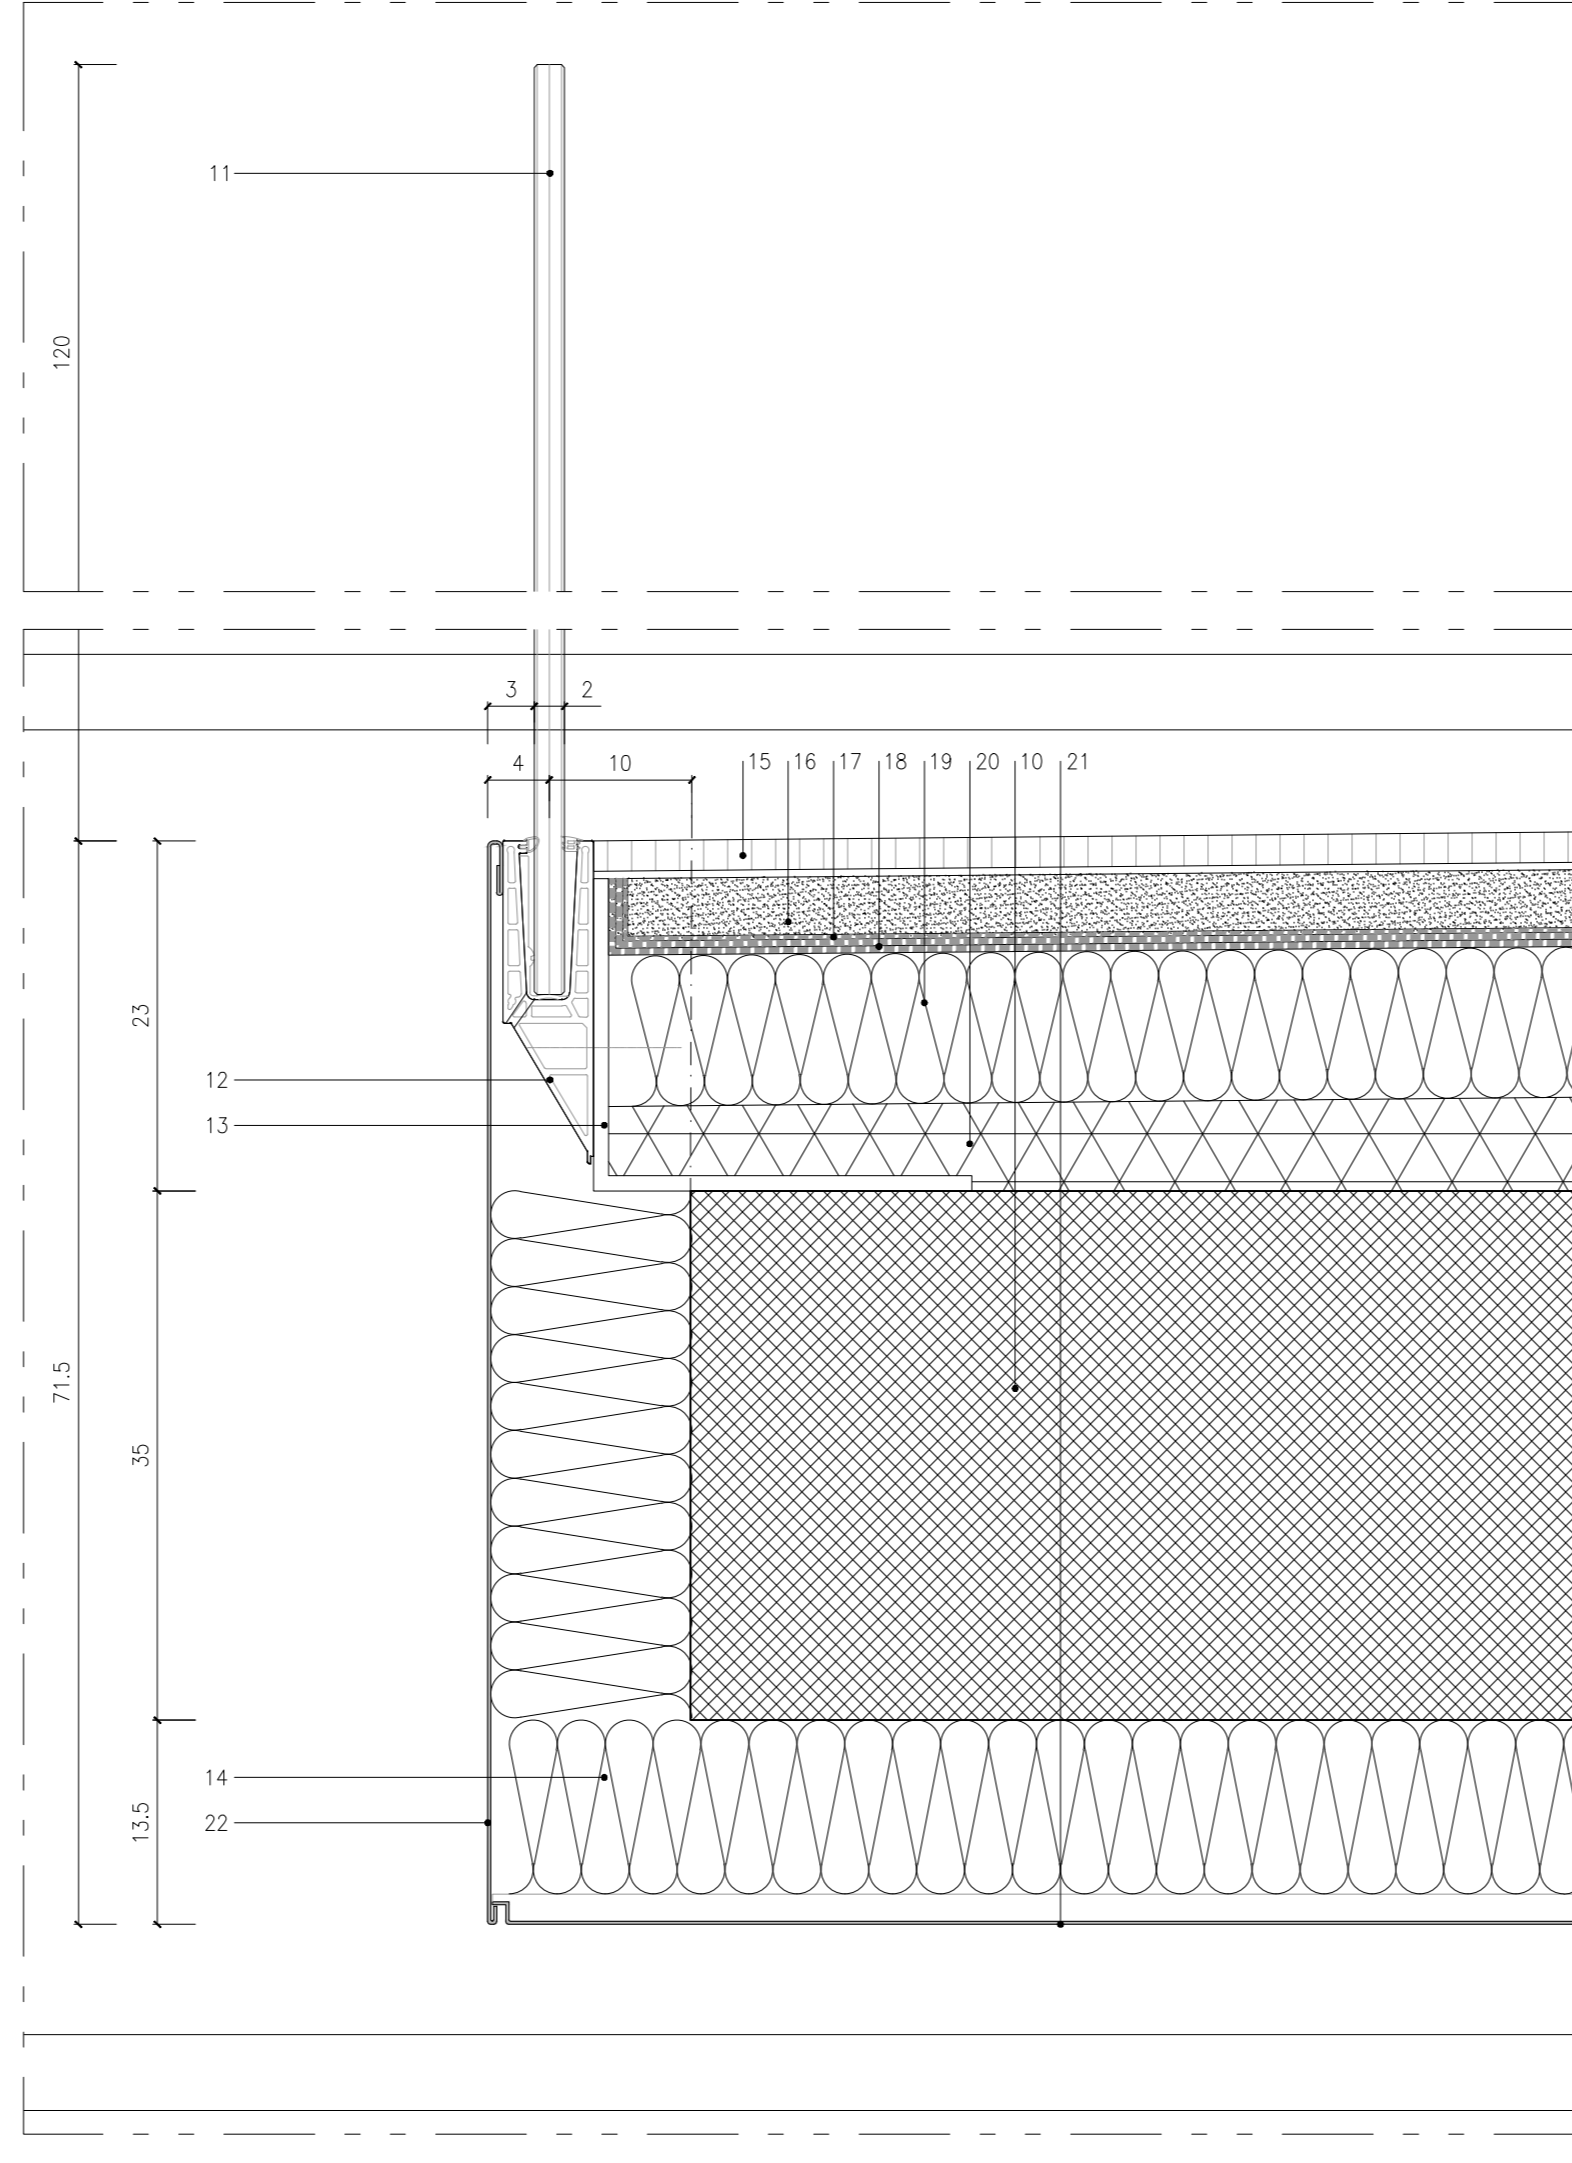


6. DETAIL | DETAGLIO 1:5

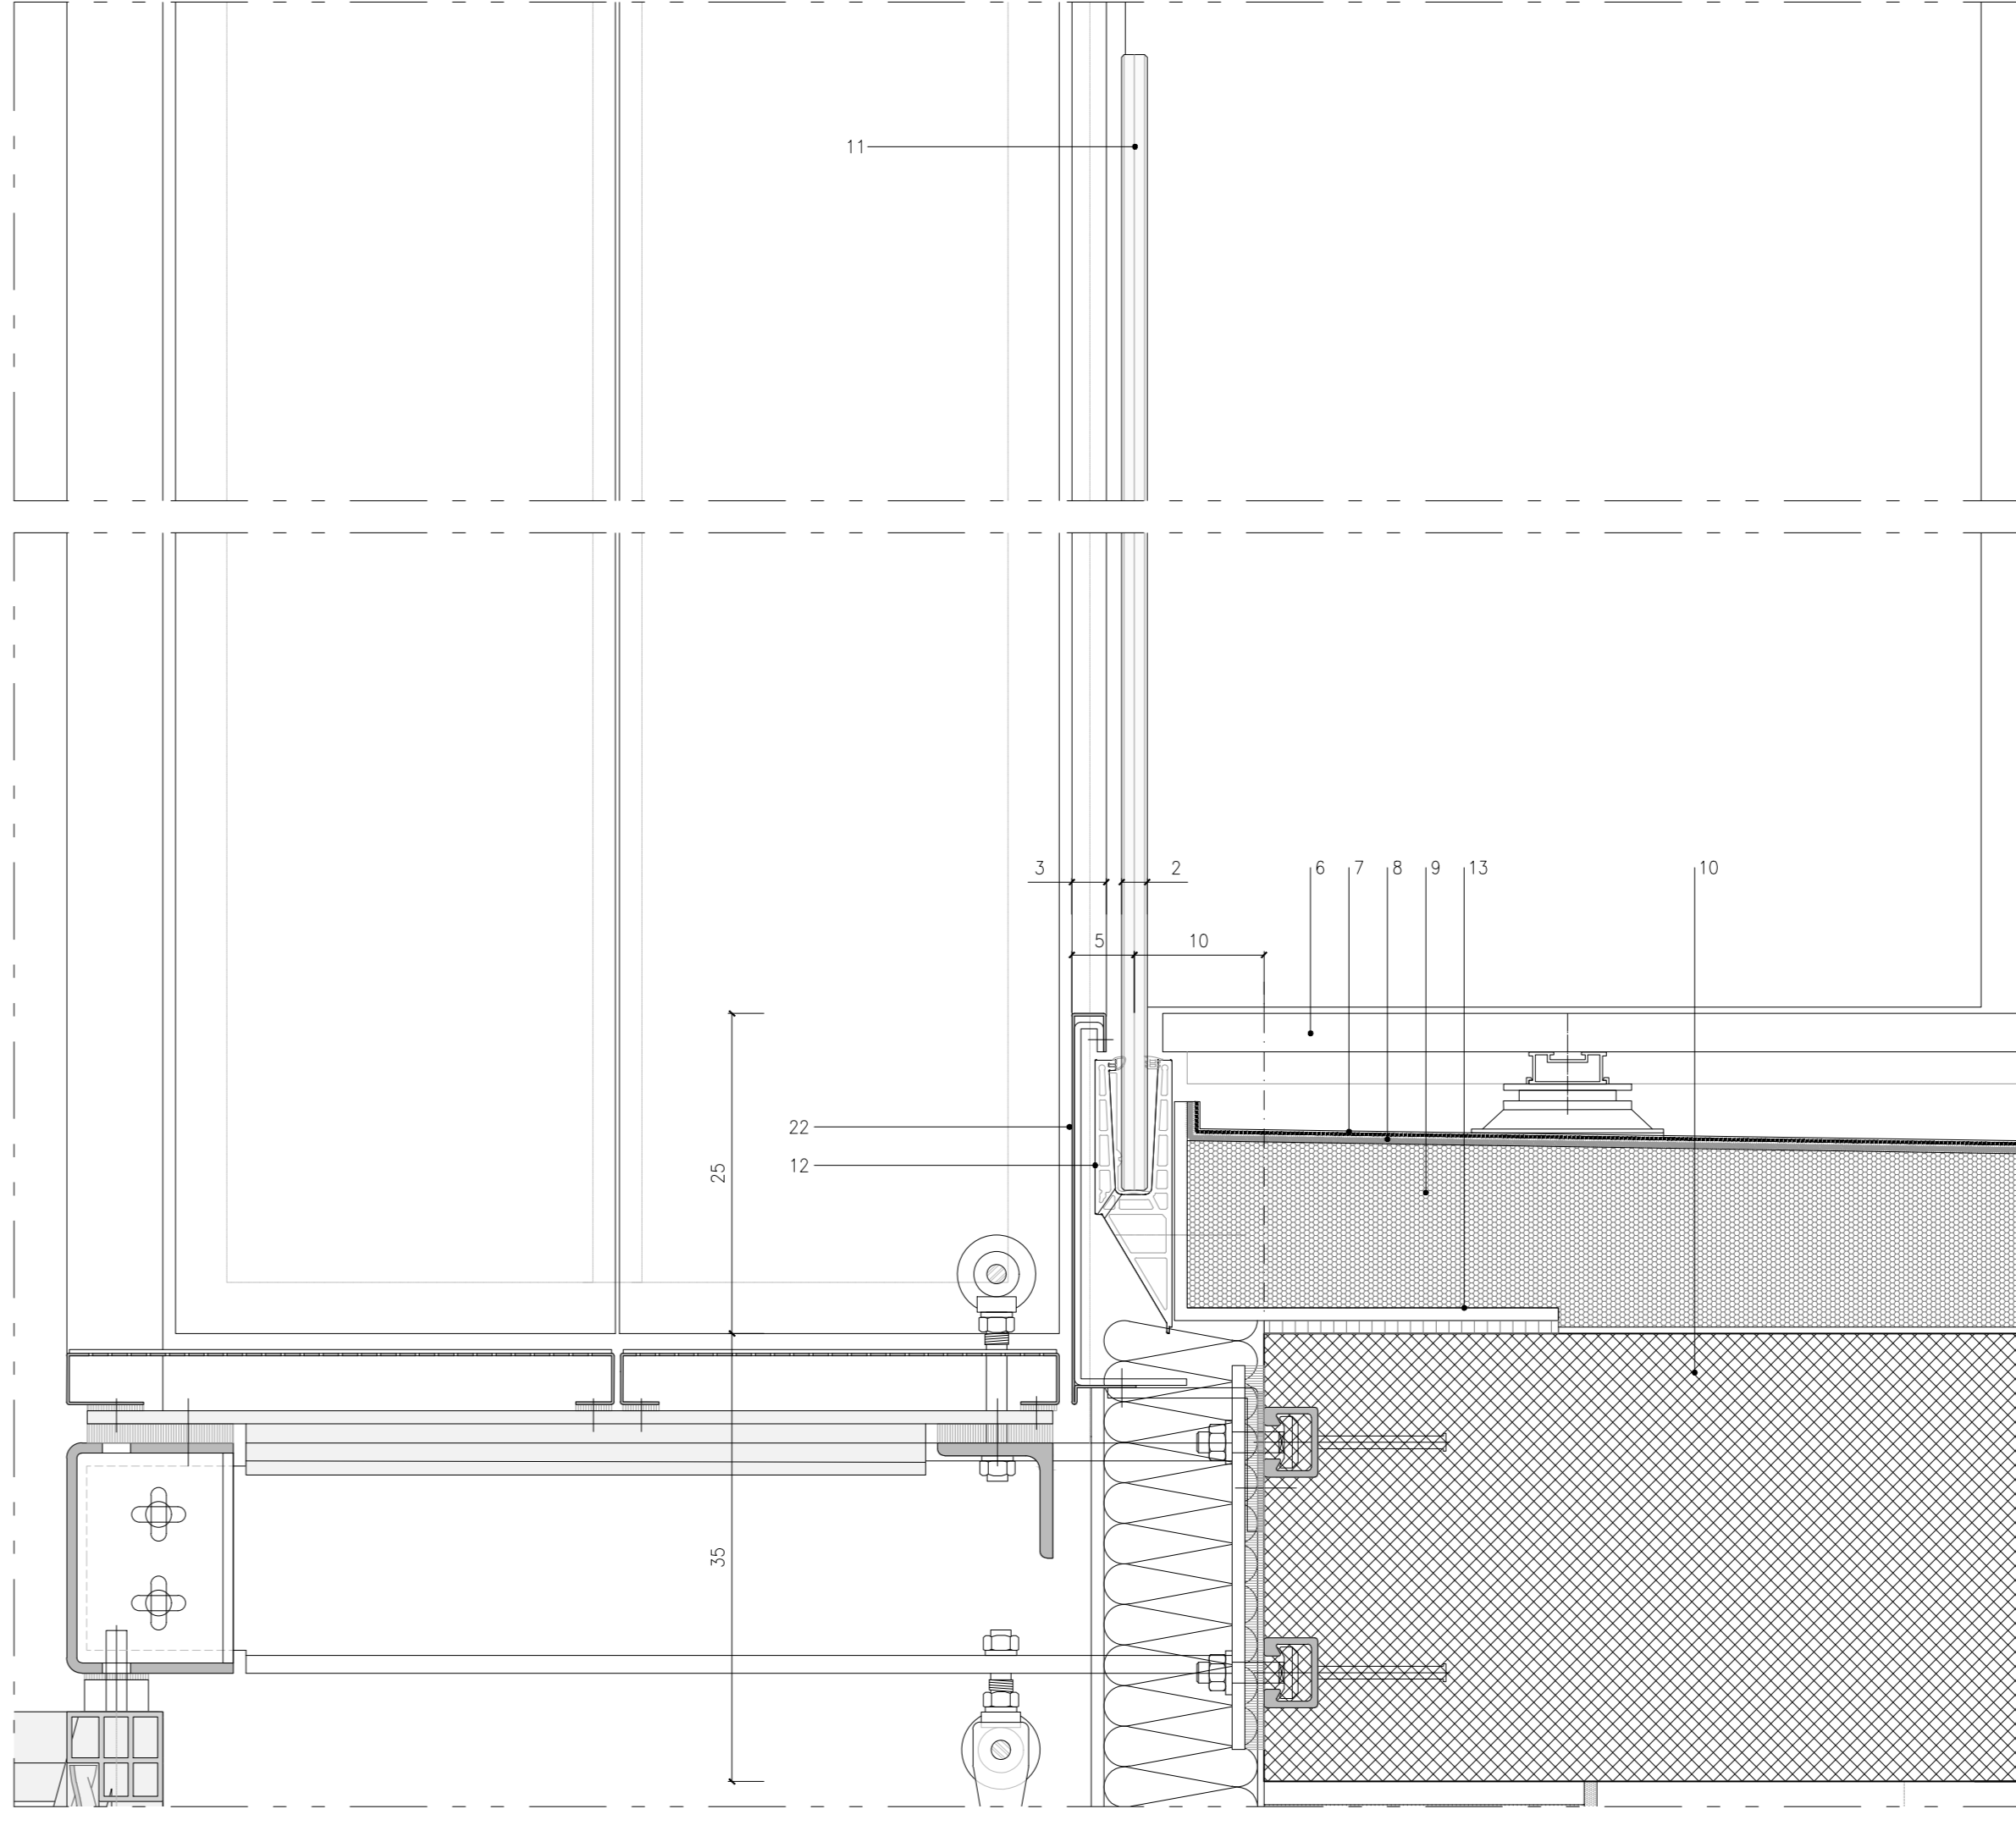

7. DETAIL | DETAGLIO 1:5

- LEGENDA | LEGENDE
- 03.05.05.00.04
CONTROSTRUTTO IN LEGNO PER ESTERNO SU SOTTOSTRUTTURAZIONE METALLICA
HOLZKERLENDUNG AUSSEN AUF METALLUNTERKONSTRUKTION
 - FT.12 ANP | 03.05.04.11.14+03.05.04.12.14
FACCIA CORTINA A MONTATI E TRAVERSI A TAGLIO TERMICO, CON DOPPIO VETRO, CON PORTA INTEGRATA NEL SISTEMA
TRAGENDER RAMMEN ZUSAMMENGESSETZT AUS THERMISCH GETRENNTEN PROFILEN UND RUEGELN, MIT DOPPELGLAS, MIT M SYSTEM INTEGRIERTER TÜR
 - INNEZIO | 02.07.06.01.4
BASE DELLA MANTURA CON ISOLAMENTO TERMICO
BREMENDELEMENTE MAINTURBELEMENTE
 - ANP | 03.05.04.11.14
ELEMENTO DI CHIUSURA IN LAMIERA DI ALLUMINIO
ABSCHLUSSELEMENT AUS ALUMINIUMBLECH
 - ANP | 03.05.04.11.14
PANNELLO ISOLANTE IN SCHIUMA DI POLIESTER PER DENSA' 50 KG/M3, SPESORE 70 MM
BREMENDELEMENTE AUS POLYESTER-FOAM DICKE 70MM
 - B.12 ANP | 06.03.01.02
PANNELLO PER ESTERNO COSTITUITO DA DOCCHE IN LEGNO MASSELLO LAVORATE PER POSA CON CLIP DI ACCIAIO SU SOTTOSTRUTTURAZIONE IN ALLUMINIO, SP. 30MM, ESSENZA LARICE
HOLZBLECHBODEN FÜR AUSSENBEREICHE, MASSIVHOLZ, VERLEGT MIT STIMMELCLIPS AUF UNTERKONSTRUKTION IN ALUMINIUM, DICKE 30MM, LÄRCH
 - INNEZIO | 02.11.04.01.8
STRATO SEPARATORE POLETILNE 0,30MM
TRENNLAGE POLYÄTHYLEN 0,30MM
 - INNEZIO | 02.15.01.04.8
MAVIO IMPERMEABILE BITUMINOSO PER TETTI PIANI, CARRABILI SPESORE 4MM
BITUMEN-SCHÜDICHUNGSSCHICHTEN, BEFAHRTBAR DICKE 4MM
 - ANP | 02.15.01.04.8
ISOLAMENTO TERMICO CON PANNELLI IN VETRO CELLULARE PER SOLAIO CON PENDENZA INTEGRATA LATO SUPERIORE BITUMATO
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUS SCHÜMMULACHTLATTEN FÜR BODENANWÄRMUNG MIT GEFÄLLE, GEGESICHTE MIT BITUMEN
 - SOLAI STRUTTURALE SPESORE 350 MM
STABTRETENDECKE STÄRKE 300MM
 - ANP | 12.09.01.07.14
PARAFETTO IN VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA
GANZGLASBÜSTUNG AUS VERBUNDUNGSSICHERHEITSGLAS
 - ANP | 12.09.01.07.14
ELEMENTO DI SUPPORTO METALLICO: BASE PER MONTAGGIO ESTERNO
SUPPORTELEMEN: VERANKERUNG FÜR MONTAGE AUSSEN
 - ANP | 12.09.01.07.14
PROFLO A L DI ANCORAGGIO AL SOLAI STRUTTURALE
PROFIL ZUR VERANKERUNG AN DICKE
 - INNEZIO | 02.12.01.14.4
PANNELLI TERMOISOLANTI DI POLIESTERE ESTRUSO XPS, MASSIMA CONDUCEVITÀ TERMICA 0,036 W/MK, SPESORE 120 MM
WÄRMEDÄMMPLATTEN AUS EXTRUDIERTEM POLYSTYROL, XPS, MAXIMALE WÄRMELEITFÄHIGKEIT 0,036 W/MK, DICKE 120 MM
 - B.03 ANP | 18.03.00.01.4
PANELLAZIONE IN LASRE DI PIETRA ARTIFICIALE IN FORMATI VARIABILI, POSATI A COLLA, SPESORE LASRE 20 MM
FRISSBODEN MÄNSTERBESCHÜMMEN, VARIABLE FORMATE, VERLEGT MIT KLEBER STÄRKE 20MM
 - ANP | 02.10.03.11.4
MASSETTO DI FINITURA, ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA PESO SPECIFICO CA. 1000 KG/M3, RESISTENZA A COMPRESIONE>12N/MM2, MASSIMA CONDUCEVITÀ TERMICA 0,251 W/MK, SPESORE 7 CM
SCHÜMMENDER ZEMENTESTRICH, AUS ZEMENTBETON, MIT BÄHTON ZUSCHÜSSSTOFFEN, ROHSDICKE CA. 1000 KG/M3, DRUCKSTÄRKE >12N/MM2, MAX. WÄRMELEITFÄHIGKEIT 0,251 W/MK, ESTRICHDICKE: 7 CM
 - INNEZIO | 02.11.04.01.8
STRATO SEPARATORE POLETILNE 0,30MM
TRENNLAGE POLYÄTHYLEN 0,30MM
 - INNEZIO | 02.11.04.01.8
IMPERMEABILIZZAZIONE DI SOTTOFONDI ESEGUITA IN MONOSTRATO CON MEMBRANA BITUMINOSA PREFABBRICATA SPESORE 4+4 MM
ABDICHTUNG VON BRUNENFLÄCHEN MIT EINER LASZ LOZE VERLEGTEN BITUMEN-SCHÜMMERBANN DICKE 4+4 MM
 - INNEZIO | 02.11.04.01.8
POLIESTROLO ESPANSO ESTRUSO EPS PER PAVIMENTI, RESISTENZA A COMPRESIONE>0,15 N/MM2, SPESORE 40+40MM
EPS-PARTIKELSCHÜMM-BODEN, DRUCKSTÄRKE>0,15 N/MM2, DICKE 40+40 MM
 - ANP | 02.10.03.11.4
MASSETTO LIVELANTE ALLEGGERITO CON ARGILLA ESPANSA PER LA FORMAZIONE DELLE PENEGENZE, PESO SPECIFICO 1000 KG/M3, RESISTENZA A COMPRESIONE>12N/MM2, MASSIMA CONDUCEVITÀ TERMICA 0,251 W/MK, SPESORE MEDIO 6 CM
SCHÜMMENDER ZEMENTESTRICH MIT BÄHTON ZUSCHÜSS ALS GEFÄLLESTRICH, ROHSDICKE 1000 KG/M3, DRUCKSTÄRKE >12N/MM2, MAX. WÄRMELEITFÄHIGKEIT 0,251 W/MK, DURCHSCHNITTLICHE DICKE 6 CM
 - ANP | 08.13.13.01.14 (FACCIA)
RIVESTIMENTO METALLICO
METALLVERKLEIDUNG
 - ANP | 08.13.13.01.14 (FACCIA)
RIVESTIMENTO IN LAMIERA BORDO DI CHIUSURA FRONTALE
VERKLEIDUNG ALS BLECHBECKUNG FRONTAL

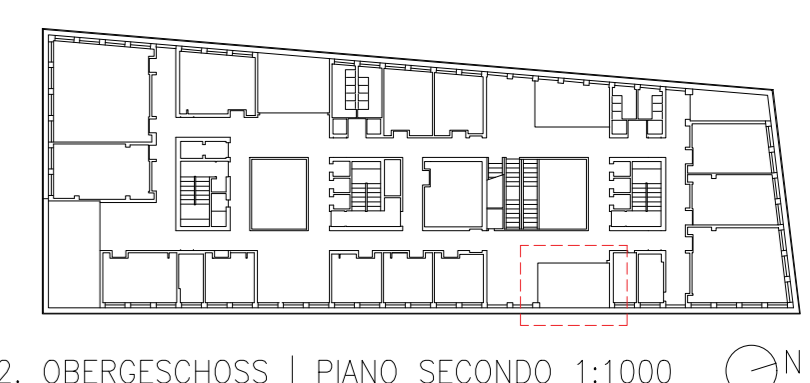

2. OBERGESCHOSS | PIANO SECONDO 1:1000

- NOTE
- In caso di discordanze di lingue tra l'italiano e il tedesco, prevale l'italiano.
 - Questo disegno deve essere letto con gli elaborati (disegni e specifiche) del Progetto Esecutivo Strutturale, Impiantistico, Anticorrosivo, Acustico, Climatizzativo e Sicurezza.
 - Il dimensionamento di tutti gli elementi strutturali e impiantistici deve essere verificato in relazione al Progetto Esecutivo Strutturale. Eventuali mancanze devono essere comunicate tempestivamente alla D.L.
 - Il calcolo e la verifica dimensionale degli elementi di carpenteria metallica leggera (strutture di carpenteria, boiserie, porte, pareti vetrate ecc.) sono a carico dell'impresa appaltatrice.
 - Tutte le misure sui disegni e in cantiere devono essere verificate dall'appaltatore prima dell'esecuzione.
 - Fare particolare attenzione alle quote con asterisco (*) che si riferiscono alle misure finite con rivestimento.
 - In caso di divergenze fra i diversi elaborati di progetto, prevalgono sempre i disegni di maggiore dettaglio (nell'ordine, scala 1/2, 1/20, 1/200 ecc.).
 - Per gli elementi a vista del progetto impiantistico (organi di ventilazione, prese elettriche o pavimenti, allarmi, pulsanti ecc.) hanno sempre prevalenza le posizioni indicate negli elaborati architettonici salvo diversa ed inderogabile prescrizione comunicata tempestivamente alla D.L.
 - L'ordine o la tipologia delle sottostrutture delle portelloni e dei soffiati deve essere indicata e deve essere verificata secondo le prescrizioni tecniche del produttore.
 - La quota di base progetto è da considerarsi su 447,34m s.l.m.
 - Tutte le murature divisorie che partono dal perimetro sono da considerarsi caricate in altezza in corrispondenza con il sovrappeso non diversamente indicato.
 - Per quanto attiene agli spessori e ai stratografi delle murature si deve fare riferimento all'elenco murature e soffi (02.5). Lo spessore dell'isolante delle murature può variare rispetto all'elenco. In tal caso viene indicato in pianta.
 - Per quanto attiene ai disegni di dettaglio si fa riferimento agli elaborati specifici.
- ANMERKUNGEN
- Bei eventuellen Diskordanzen zwischen italienischer und deutscher Sprache, ist die italienische Sprache bindend.
 - Dieser Plan muss im Zusammenhang mit den Dokumentationen (Zeichnungen und sonstige Angaben) des Strukturplans, der Gebäudetechnik, dem Brandschutzplan, dem Ausfallplan, dem Klimaplan und dem Sicherheitsplan gelesen werden.
 - Die Dimensionierung aller strukturellen Bauelemente und Anlagenelemente muss im Ausführungsprojekt der Tragwerksplanung überprüft werden. Bei Mängeln muss die Bauleitung umgehend informiert werden.
 - Die Dimensionierung und Kontrolle der Dimensionierung der Leichtmetallstrukturen (Unterkonstruktionen für Gipskartendecken, Wandverkleidungen, Türen, Glaswände etc.) sind Aufgabe des Auftragnehmers.
 - Alle in den Plänen enthaltenen Maßangaben, sowie die Abmessungen auf der Baustelle müssen vor der Ausführung vom Auftragnehmer überprüft werden.
 - Besondere Aufmerksamkeit bei den mit Stern (*) markierten Maßangaben, bei denen es sich um Feinmaßangaben mit den jeweiligen Verkleidungen handelt.
 - Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den einzelnen Ausführungsplänen haben die Zeichnungen Vorrang, die eine größere Detaillierung aufweisen (Bauhänge Maßstab 1/2, 1/20, 1/200 etc.).
 - In Bezug auf die Position der sichtbaren Teile der haustechnischen Anlagen (Belüftungsgitter, Feuerlöcher, Notbeleuchtung, Lötlampen, Bodenbohrungen, Abwässer, Toiletten etc.) haben stets die Angaben des architektonischen Projekts Vorrang, es sei denn, es gäbe andere unüberwindliche vom Hersteller angegebene Vorschriften, die umgehend an die Bauleitung übermittelt werden müssen.
 - Die Typologie und Anordnung der Tragstrukturen der Unterkonstruktionen für Verputzdecken, Wand- und Deckenverkleidungen dient nur als Anhaltspunkt und muss gemäß der technischen Vorschriften des Herstellers überprüft und ausgeführt werden.
 - Die Quoten des Projekts sind auf 447,34 m s.l.m. festgelegt.
 - Alle vom Umfang ausgehenden Trennwände sind, sofern nicht anders angegeben, als auf dem Betonkörper des Umfangs zentriert zu betrachten.
 - Im Hinblick auf die Dicke und Stratigraphie des Mauerwerks ist auf den Katalog der Wandaufbauten (A2.5) und die Zwischendecken zu verweisen. Die Abstände können in Bezug auf den Wandaufbau variieren. In diesem Fall sind die Maße im Plan maßgebend.
 - Inspection jeglicher Details wird auf die jeweiligen spezifischen Pläne verwiesen.

Autonome Provinz Bozen Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia Autonoma de Bulsan

Projekt / Progetto CUP J54E17000360003

ERRICHTUNG DES COSTRUZIONE DEL

TECHNARK SODIRROLTAOLGADGE

BAULOS B1 LOTTO B1
Neubau eines Forschungsgebäudes für die Freie Universität Bozen Nuova costruzione di un edificio di ricerca per la Libera Università Bolzano

AUSFÜHRUNGSPROJEKT PROGETTO ESECUTIVO

Planautor / Contente Plan Nr. / Tavola n.

TERRAZZA 1 A2.9.11.b

Maf/Maf 130/15 Verfasst 00 Datum 15.07.2020 Änderung 00
Scala Elaborato

Bauherr / Committente Planer / Projektista

Arch. Davide Olivari Mandatario - progettista generale | OLIVIERI OFFICE
Via di Porta Rava 1, 8 - 38100 Genova
T +39 010 376284 | mail info@olivierioffice.com

ING. Giorgio Riva Mandatario | IAD INGENIERI ASSOCIATI
ING. Nicola Agostini
ING. Alfonso Lucini T +39 0445 822952 | info@iadm.it

Dr. Ulrich Stofner Arch. Simone Langui Mandatario - giovane professionista
Via Sant'Antonio 11 - 38100 Bolzano
T +39 376 519141 | simone.langui@uni-bz.it

Gemeinigungen / Approvazioni

NOI A.G. S.r.l. | Via Volta - Strada 13/A - 39100 BOLZANO - BOZEN
tel. 0471/666 600 - fax 0471/662 852 | e-mail info@noi.bz.it | certified-mail: contact@noi.bz.it